Официальное представительство в России ООО «СиЭнПи Рус»
Адрес: 125252, г. Москва, улица Авиаконструктора Микояна, д.12
Тел.: +7 (499) 703-35-23; E-mail: cnp@cnprussia.ru; www.cnprussia.ru

Опросный лист на насосы двустороннего всасывания

Организация _____

Адрес _____

Телефон / E-mail _____

ФИО и должность _____

Наименование объекта _____

Адрес объекта _____

Очистить все поля

Параметры для подбора насоса:

Количество насосов _____ штук

Наименование среды
Если жидкость отличается от воды, просим прикладывать SDS жидкости
_____

Концентрация _____ %

Температура жидкости _____ °C (*Нормальная*) _____ °C (*Кратковременная*)

Плотность _____ кг/м^3

Вязкость _____ сСт (мм^2/с)

Концентрация и размер механических примесей _____ % _____ мм

Компоновка насоса: ☐ Горизонтальный ☐ Вертикальный

Требуемый расход _____ м^3/ч

Существующий напор на входе (подпор) _____ м.в.с.

Требуемый напор на выходе (без учета подпора) _____ м.в.с.

Максимальное давление в системе _____ бар

Химический анализ жидкости (анионы):

*Помеченные * анионы важны для подбора материала насоса*

Хлорид Cl^- * _____ мг/дм^3

Бромид Br^- * _____ мг/дм^3

Сульфат SO_4^{2-} * _____ мг/дм^3

Йодид J^- * _____ мг/дм^3

Материальное исполнение:

Корпус насоса Серый чугун

Рабочее колесо Серый чугун

Уплотнения вала: Сальниковая набивка

При наличии специальных требований к уплотнениям и/или планам обвязки - просим указать это в разделе "Дополнительная информация"


Возможность подачи внешней охлаждающей воды
(при температуре перекачиваемой жидкости выше +100^{O}C):


☐ Есть ☐ Нет

Направление вращения вала:

☐ CW - по часовой стрелке

☐ CCW - против часовой стрелки

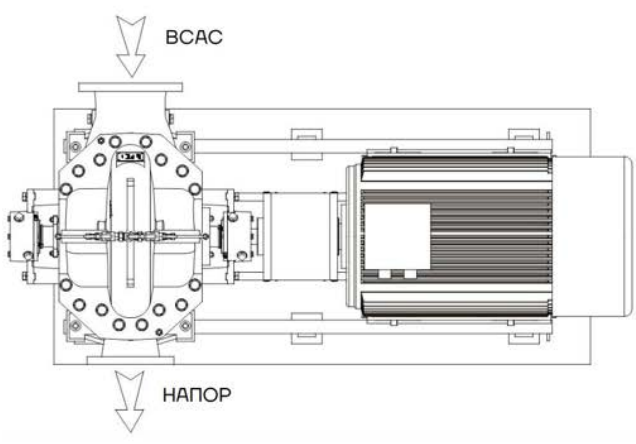

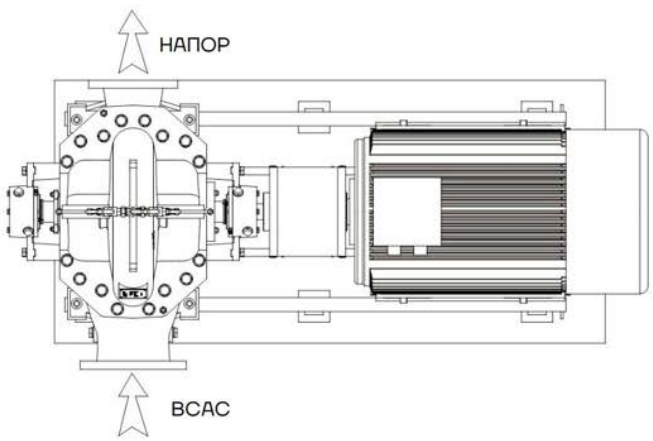

Официальное представительство в России ООО «СиЭнПи Рус»
Адрес: 125252, г. Москва, улица Авиаконструктора Микояна, д.12
Тел.: +7 (499) 703-35-23; E-mail: cnp@cnprussia.ru; www.cnprussia.ru

Опросный лист на насосы двустороннего всасывания

Место установки насоса

☐ В отапливаемом помещении ☐ На улице, в неотапливаемом помещении.

Температура окружающей среды (min/max): _____

Электродвигатель:

Напряжение _____ В

Тип запуска:

Класс защиты по IP _____

☐ Прямой пуск ☐ УПП ☐ Преобразователь частоты

Взрывозащита ☐ _____

КИП э/двигателя:

В низковольтных двигателях Aikon
PTC-термисторы установлены по умолчанию.

☐ Pt100 в обмотках ЭД

☐ Pt100 подшипников ЭД

☐ Датчики вибрации подшипников ЭД


КИП насоса:


☐ Pt100 подшипников насоса


☐ Датчики вибрации подшипников насоса

Комплектация насосного агрегата

☐ Насос с двигателем на раме ☐ Насос на раме, без двигателя ☐ Насос без двигателя и рамы

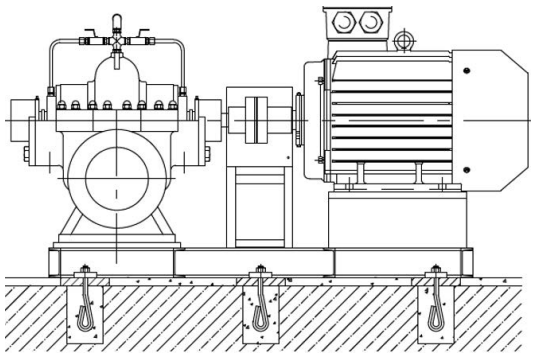

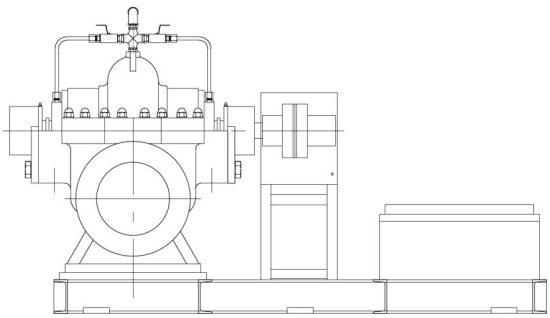

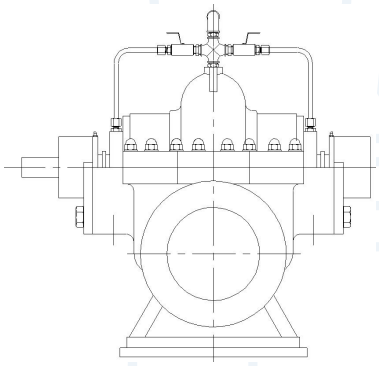

Дополнительная комплектация

Кроме насосных агрегатов, можем также предложить Вам устройства плавного пуска, преобразователи частоты и щиты управления - за более подробной информацией Вы можете обратиться к Вашему менеджеру, либо направить запрос на почту: control@aikoncontrol.ru.
С информацией о нашей продукции и опросными листами, Вы можете ознакомиться на наших сайтах: www.cnprussia.ru, www.aikoncontrol.ru

Дополнительная информация:

Дата заполнения: _____