S-TANK




Паспорт на бак серии СТ – 300, 500, 750, 1000, 1200, 1500 литров

для систем охлаждения

Республика Беларусь, г.п. Ивенец, 2015

Схема бака серии СТ

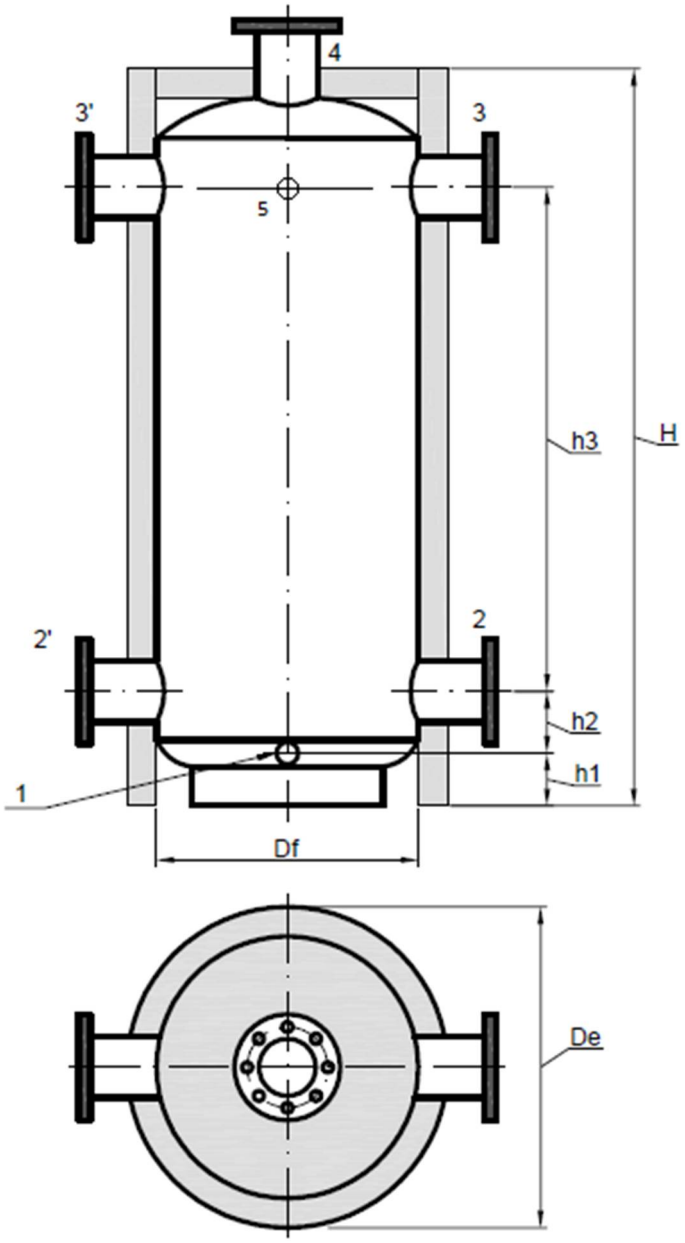


Объем, литры	Df, мм	De, мм	H, мм	h1, мм	h2, мм	h3, мм	Размер фланца ДУ
300	500	540	1650	125	125	1050	50
500	650	690	1650	125	125	1050	50
750	790	830	1680	125	125	1050	80
1000	790	830	2120	125	125	1510	80
1200	950	990	1860	180	180	1050	80
1500	950	990	2050	180	180	1300	80

- поз. 1 и 5 – отвод ½’ с внутренней резьбой соответственно слив и отверстие для сенсора либо манометра

- поз. 2, 2’, 3, 3’, 4 – отводы с фланцами для монтажа (ДУ согласно таблицы)

Принципиальная схема работы

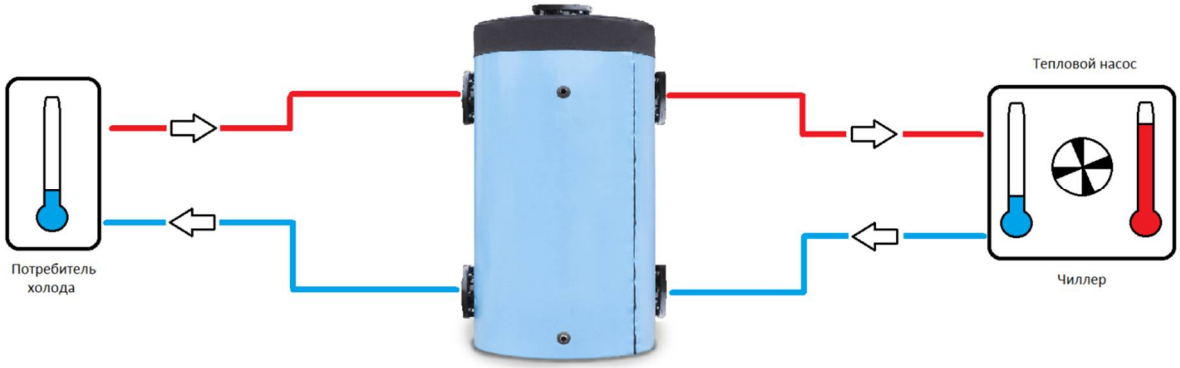

Бак серии СТ предназначен для использования в системах охлаждения и отопления!

1.2 Тепло-холодо аккумуляционная ёмкость рассчитана на рабочую температуру с использованием воды и водно- гликолевых, а так же спиртовых растворов от -10 до +90 градусов Цельсия

1.3 Все модели данной серии обладают следующими конструктивными особенностями:

А) баки сделаны из прочной высококачественной стали и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.

Б) Внешняя сторона бака окрашена термостойкой краской способной выдерживать динамические изменения температуры

В) Нижняя опора бака выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес бака на поверхность пола и обеспечить устойчивость.

Г) Все баки оснащены подводящими и отводящими штуцерами выполненными из бесшовной толстостенной трубы.

2. Размещение и монтаж

2.1 Место установки бака необходимо выбрать так, что бы предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков (устанавливается только внутри помещений). Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению теплоизоляционного материала, а так же к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя бака!

2.2 Монтаж бака производится квалифицированными специалистами и лицами имеющими аттестат либо лицензию на выполнение работ связанных с инсталяцией систем отопления и охлаждения!

2.3. Бак не должен размещаться в не посредственной близости от открытого огня, либо прикасаться изоляцией самого котла, инсталирующая организация при монтаже системы отопления - охлаждения с баком должна обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности при эксплуатации!

3. Выбор бака

3.1 Выбор бака осуществляется индивидуально по параметрам системы отопления-охлаждения, либо согласно проектной документации.

3.2 Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с ТУ.

4. Гарантийные обязательства

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие аккумуляционных ёмкостей S-TANK серии CT требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.

4.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине предприятия изготовителя.

4.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а так же при наличии механических повреждений.

4.4 Не гарантийным будет признан случай, если:

- система отопления- охлаждения с использованием бака была заполнена не раствором дистиллированной воды либо специально подготовленным раствором для заправки систем отопления- охлаждения с соответствующим сертификатом качества. (для баков предназначенных для систем отопления и охлаждения)

- в случае использования бака в системах отопления- охлаждения с наличием воздуха в сети. (для баков предназначенных для систем отопления- охлаждения)

- в случае если бак использовался в системе отопления и охлаждения не оснащенной соответствующей группой безопасности для сброса избыточного давления.

- в случае использования бака в агрессивных средах

- в случае не качественного монтажа

- в случае отсутствия расширительного бака для закрытой системы отопления – охлаждения, необходимого объема (10% от объема системы)

Отдел технического контроля

Контроль качества на наличие дефектов выполнил специалист ОТК – Губский М.Н.

Изделие без серийной нумерации.

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Название и адрес торгующей организации_____
_____

М.П.

Предприятие изготовитель:

СООО “С-ТЭНК”, РБ, Минская область

Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17- ого Сентября д. 72

Тел. +375172929898, +375296325040