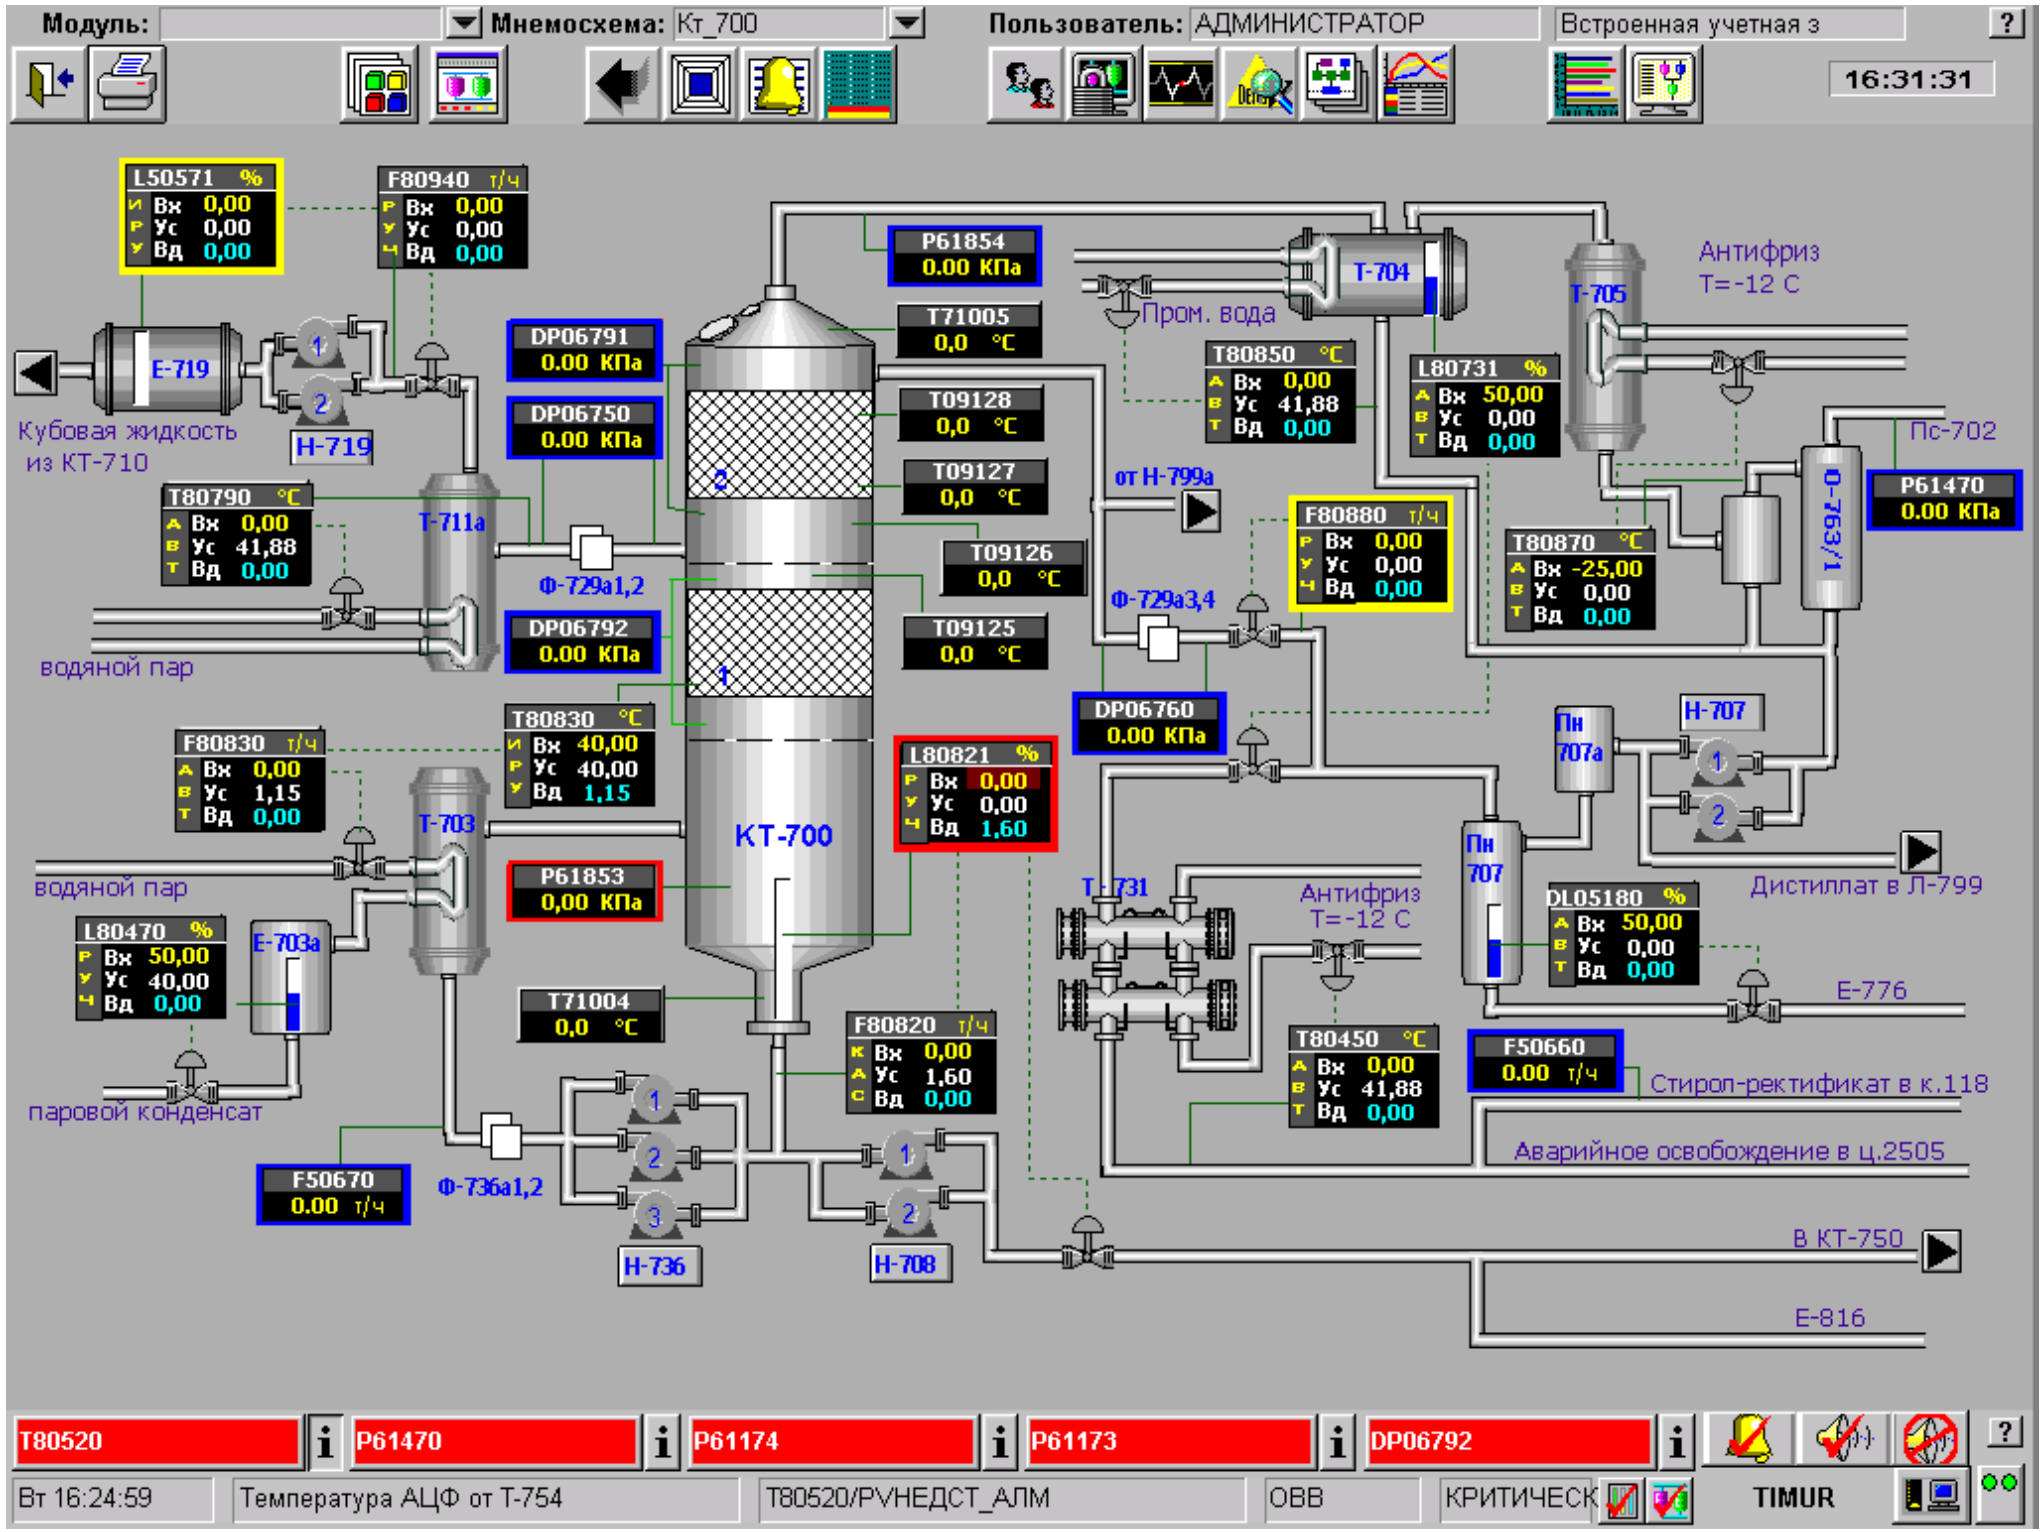
Модуль:
Мнемосхема: Кт_700
Пользователь: АДМИНИСТРАТОР
Встроенная учетная з
16:31:31
L50571 %
Вх 0,00
Ус 0,00
Вд 0,00
F80940 т/ч
Вх 0,00
Ус 0,00
Вд 0,00
E-719
Кубовая жидкость
из КТ-710
H-719
T80790 °C
Вх 0,00
Ус 41,88
Вд 0,00
T-711a
водяной пар
DP06791
0.00 КПа
DP06750
0.00 КПа
DP06792
0.00 КПа
Ф-729a1,2
P61854
0.00 КПа
T71005
0,0 °C
T09128
0,0 °C
T09127
0,0 °C
T09126
0,0 °C
T09125
0,0 °C
КТ-700
T80830 °C
Вх 40,00
Ус 40,00
Вд 1,15
F80830 т/ч
Вх 0,00
Ус 1,15
Вд 0,00
T-703
водяной пар
P61853
0,00 КПа
L80821 %
Вх 0,00
Ус 0,00
Вд 1,60
L80470 %
Вх 50,00
Ус 40,00
Вд 0,00
E-703a
паровой конденсат
T71004
0,0 °C
F80820 т/ч
Вх 0,00
Ус 1,60
Вд 0,00
F50670
0.00 т/ч
Ф-736a1,2
H-736
H-708
T-704
Пром. вода
T80850 °C
Вх 0,00
Ус 41,88
Вд 0,00
L80731 %
Вх 50,00
Ус 0,00
Вд 0,00
T-705
Антифриз
T=-12 C
от H-799a
Ф-729a3,4
F80880 т/ч
Вх 0,00
Ус 0,00
Вд 0,00
T80870 °C
Вх -25,00
Ус 0,00
Вд 0,00
Пс-702
P61470
0.00 КПа
O-763/1
DP06760
0.00 КПа
Пн
707a
H-707
Пн
707
T-731
Антифриз
T=-12 C
DL05180 %
Вх 50,00
Ус 0,00
Вд 0,00
Дистиллат в Л-799
E-776
T80450 °C
Вх 0,00
Ус 41,88
Вд 0,00
F50660
0.00 т/ч
Стирол-ректификат в к.118
Аварийное освобождение в ц.2505
В КТ-750
E-816
T80520
P61470
P61174
P61173
DP06792
Вт 16:24:59
Температура АЦФ от Т-754
T80520/PVНЕДСТ_АЛМ
ОВВ
КРИТИЧЕСК
TIMUR